

АКТ

осмотра опор линий наружного освещения

г. Иваново

11.04.2019

Наименование участка опор линий наружного освещения:

ул. Станко;  
ул. Багаева;  
ул. Маяковского;

Комиссией в составе: ведущих специалистов отдела договорных отношений и претензионной работы Ивановского городского комитета по управлению имуществом Моисеева В.В., Комковой Г.Г., старшего мастера отдела производственного участка эксплуатации электрических сетей АО «Ивановская городская электрическая сеть» Левина А.В. при участии следующих представителей операторов связи:

ООО «МТТ Коннект» - «Иваново» Трусова В.И. ООО «Интеркомтел» Горшкова О.В., ПАО «Ростелеком» Притулы В.Б., ПАО «ВымпелКом» Меньшикова С.В., ПАО «МТС» Баженова Е.В., проведен осмотр опор линий наружного освещения по адресам: ул. Станко, ул. Багаева, ул. Маяковского.

В результате осмотра выявлен незаконный подвес волоконно-оптического кабеля связи на опорах линий наружного освещения, находящихся в местной казне города Иванова:

**ул. Станко**

Опоры № 1-11 - выполнено два подвеса на 11 опорах. На один подвес заключен договор возмездного оказания услуг с ПАО «Мегафон» на 11 опор, второй подвес на опорах № 1-11 неустановленного провайдера.




**ул. Багаева**

Подвес волоконно-оптического кабеля отсутствует.


**ул. Маяковского**

Опоры № 14, 15, 16 в районе д. 24 - подвес на 3 опорах предположительно ООО «Интеркомтел».

Подписи членов комиссии:

 В.В. Моисеев  
 Г.Г. Комкова  
 А.В. Левин



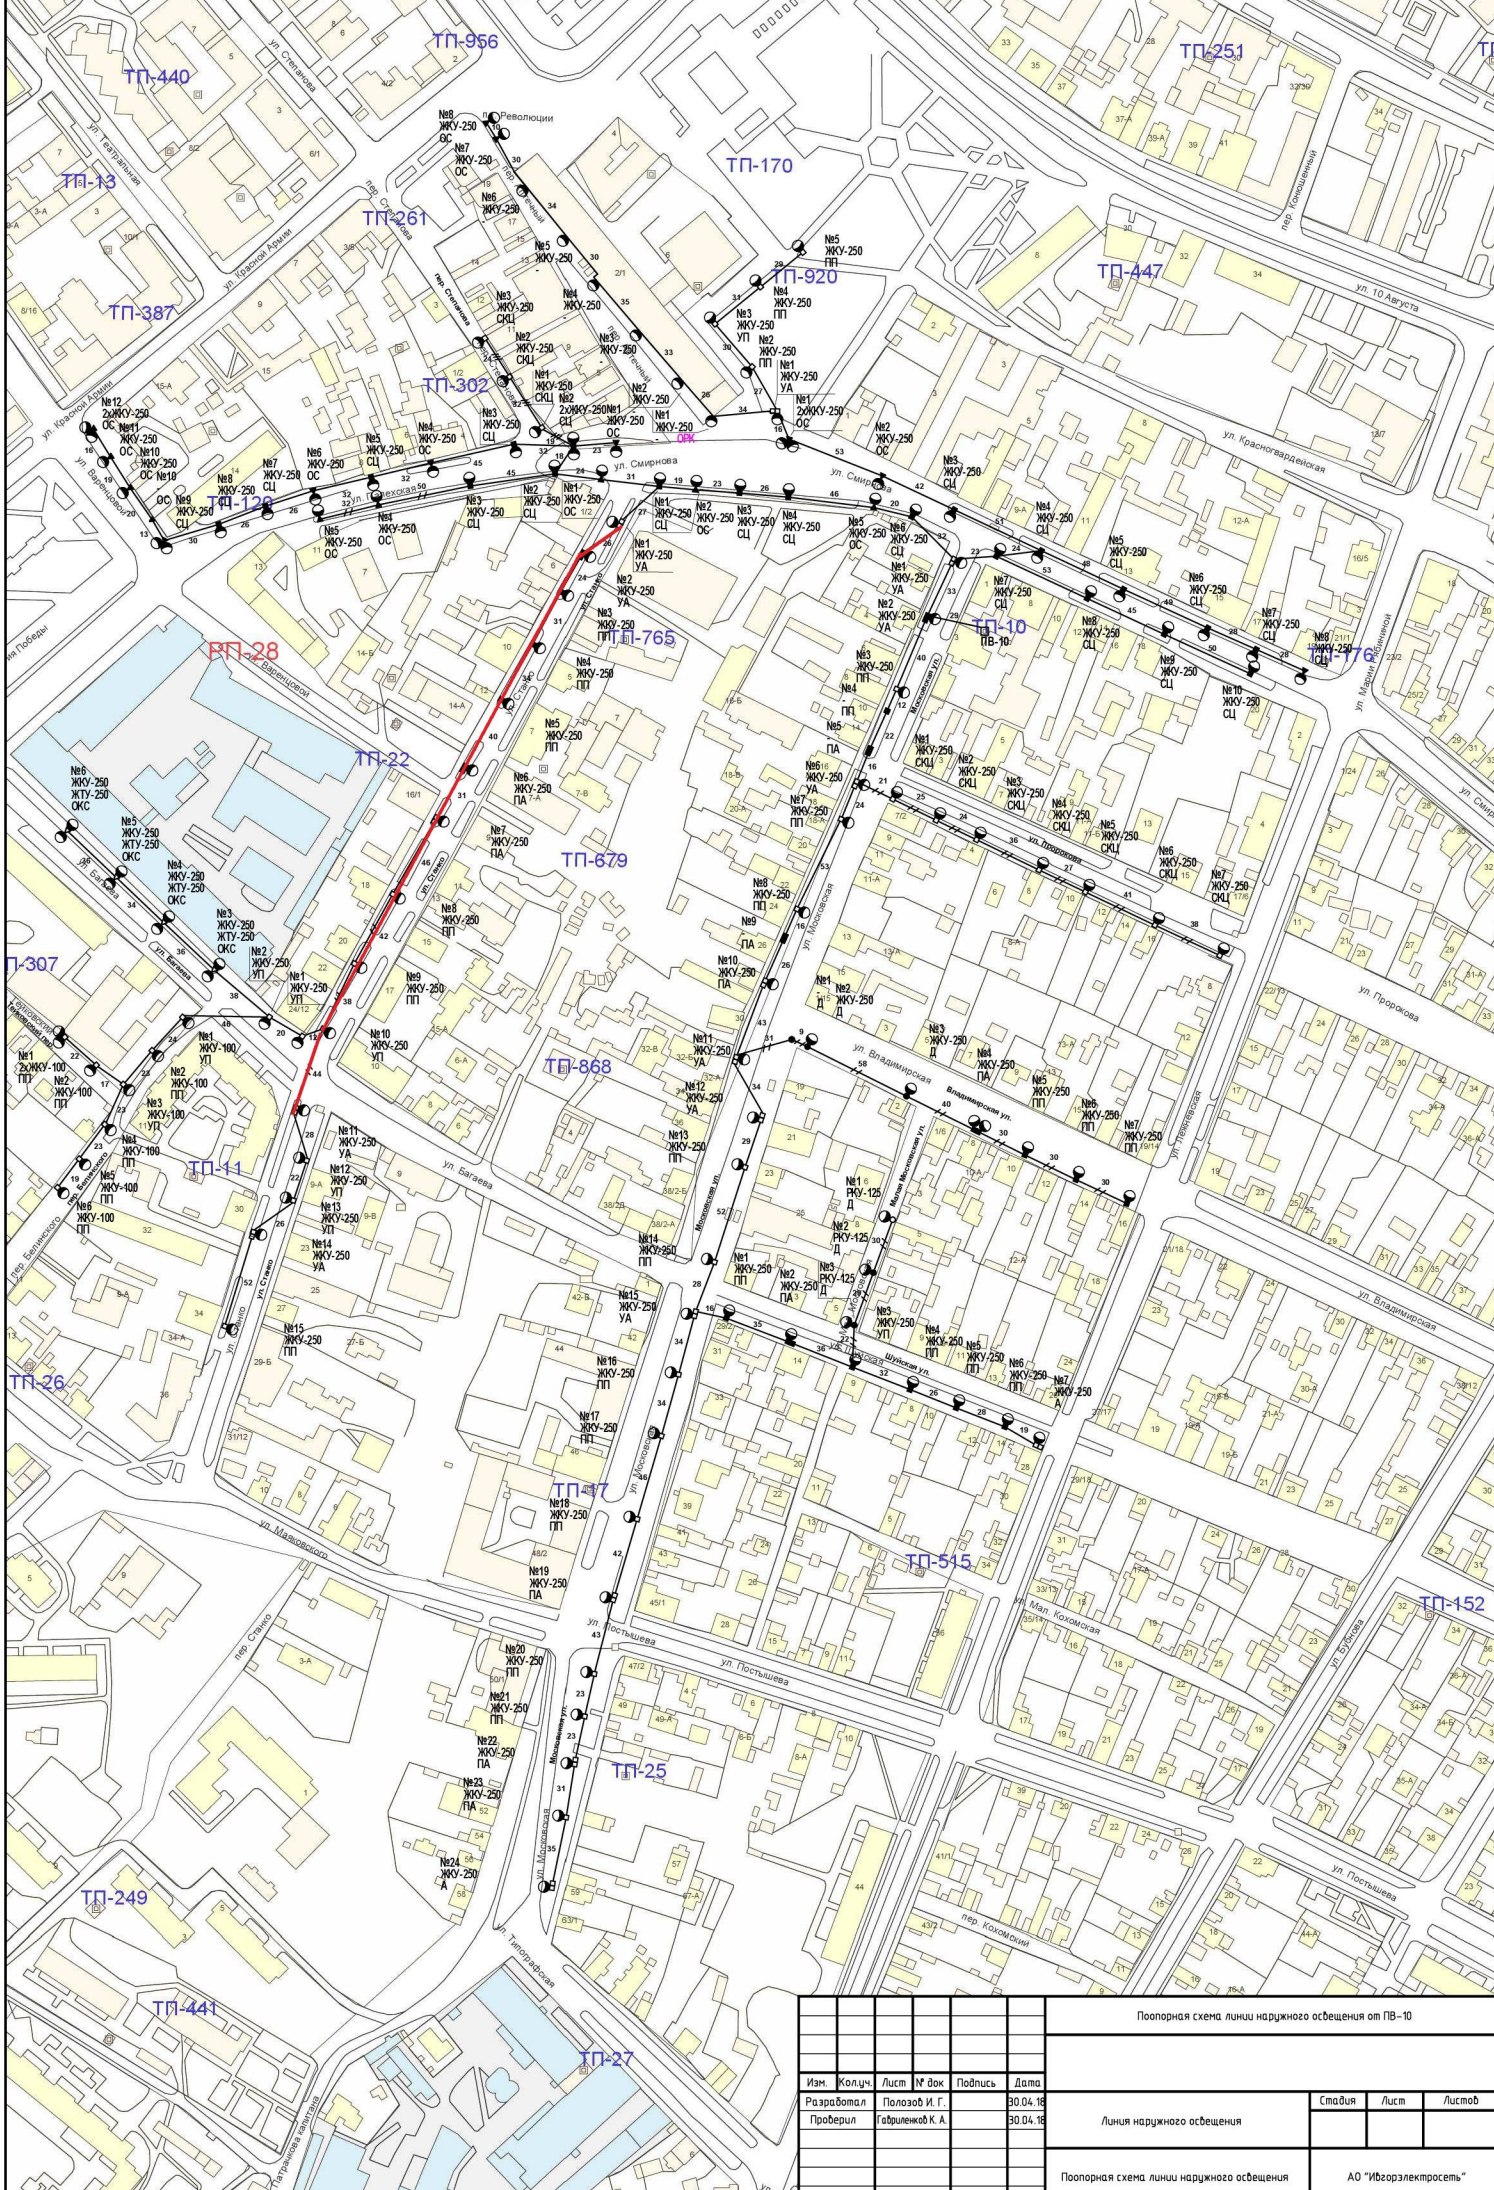

Поопорная схема линии наружного освещения от ПБ-10

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов	
Разработал		Полозов И. Г.			30.04.18	Линия наружного освещения			
Проверил		Габриэлов К. А.			30.04.18				
Поопорная схема линии наружного освещения							АО "Ивгорэлектрость"		



